


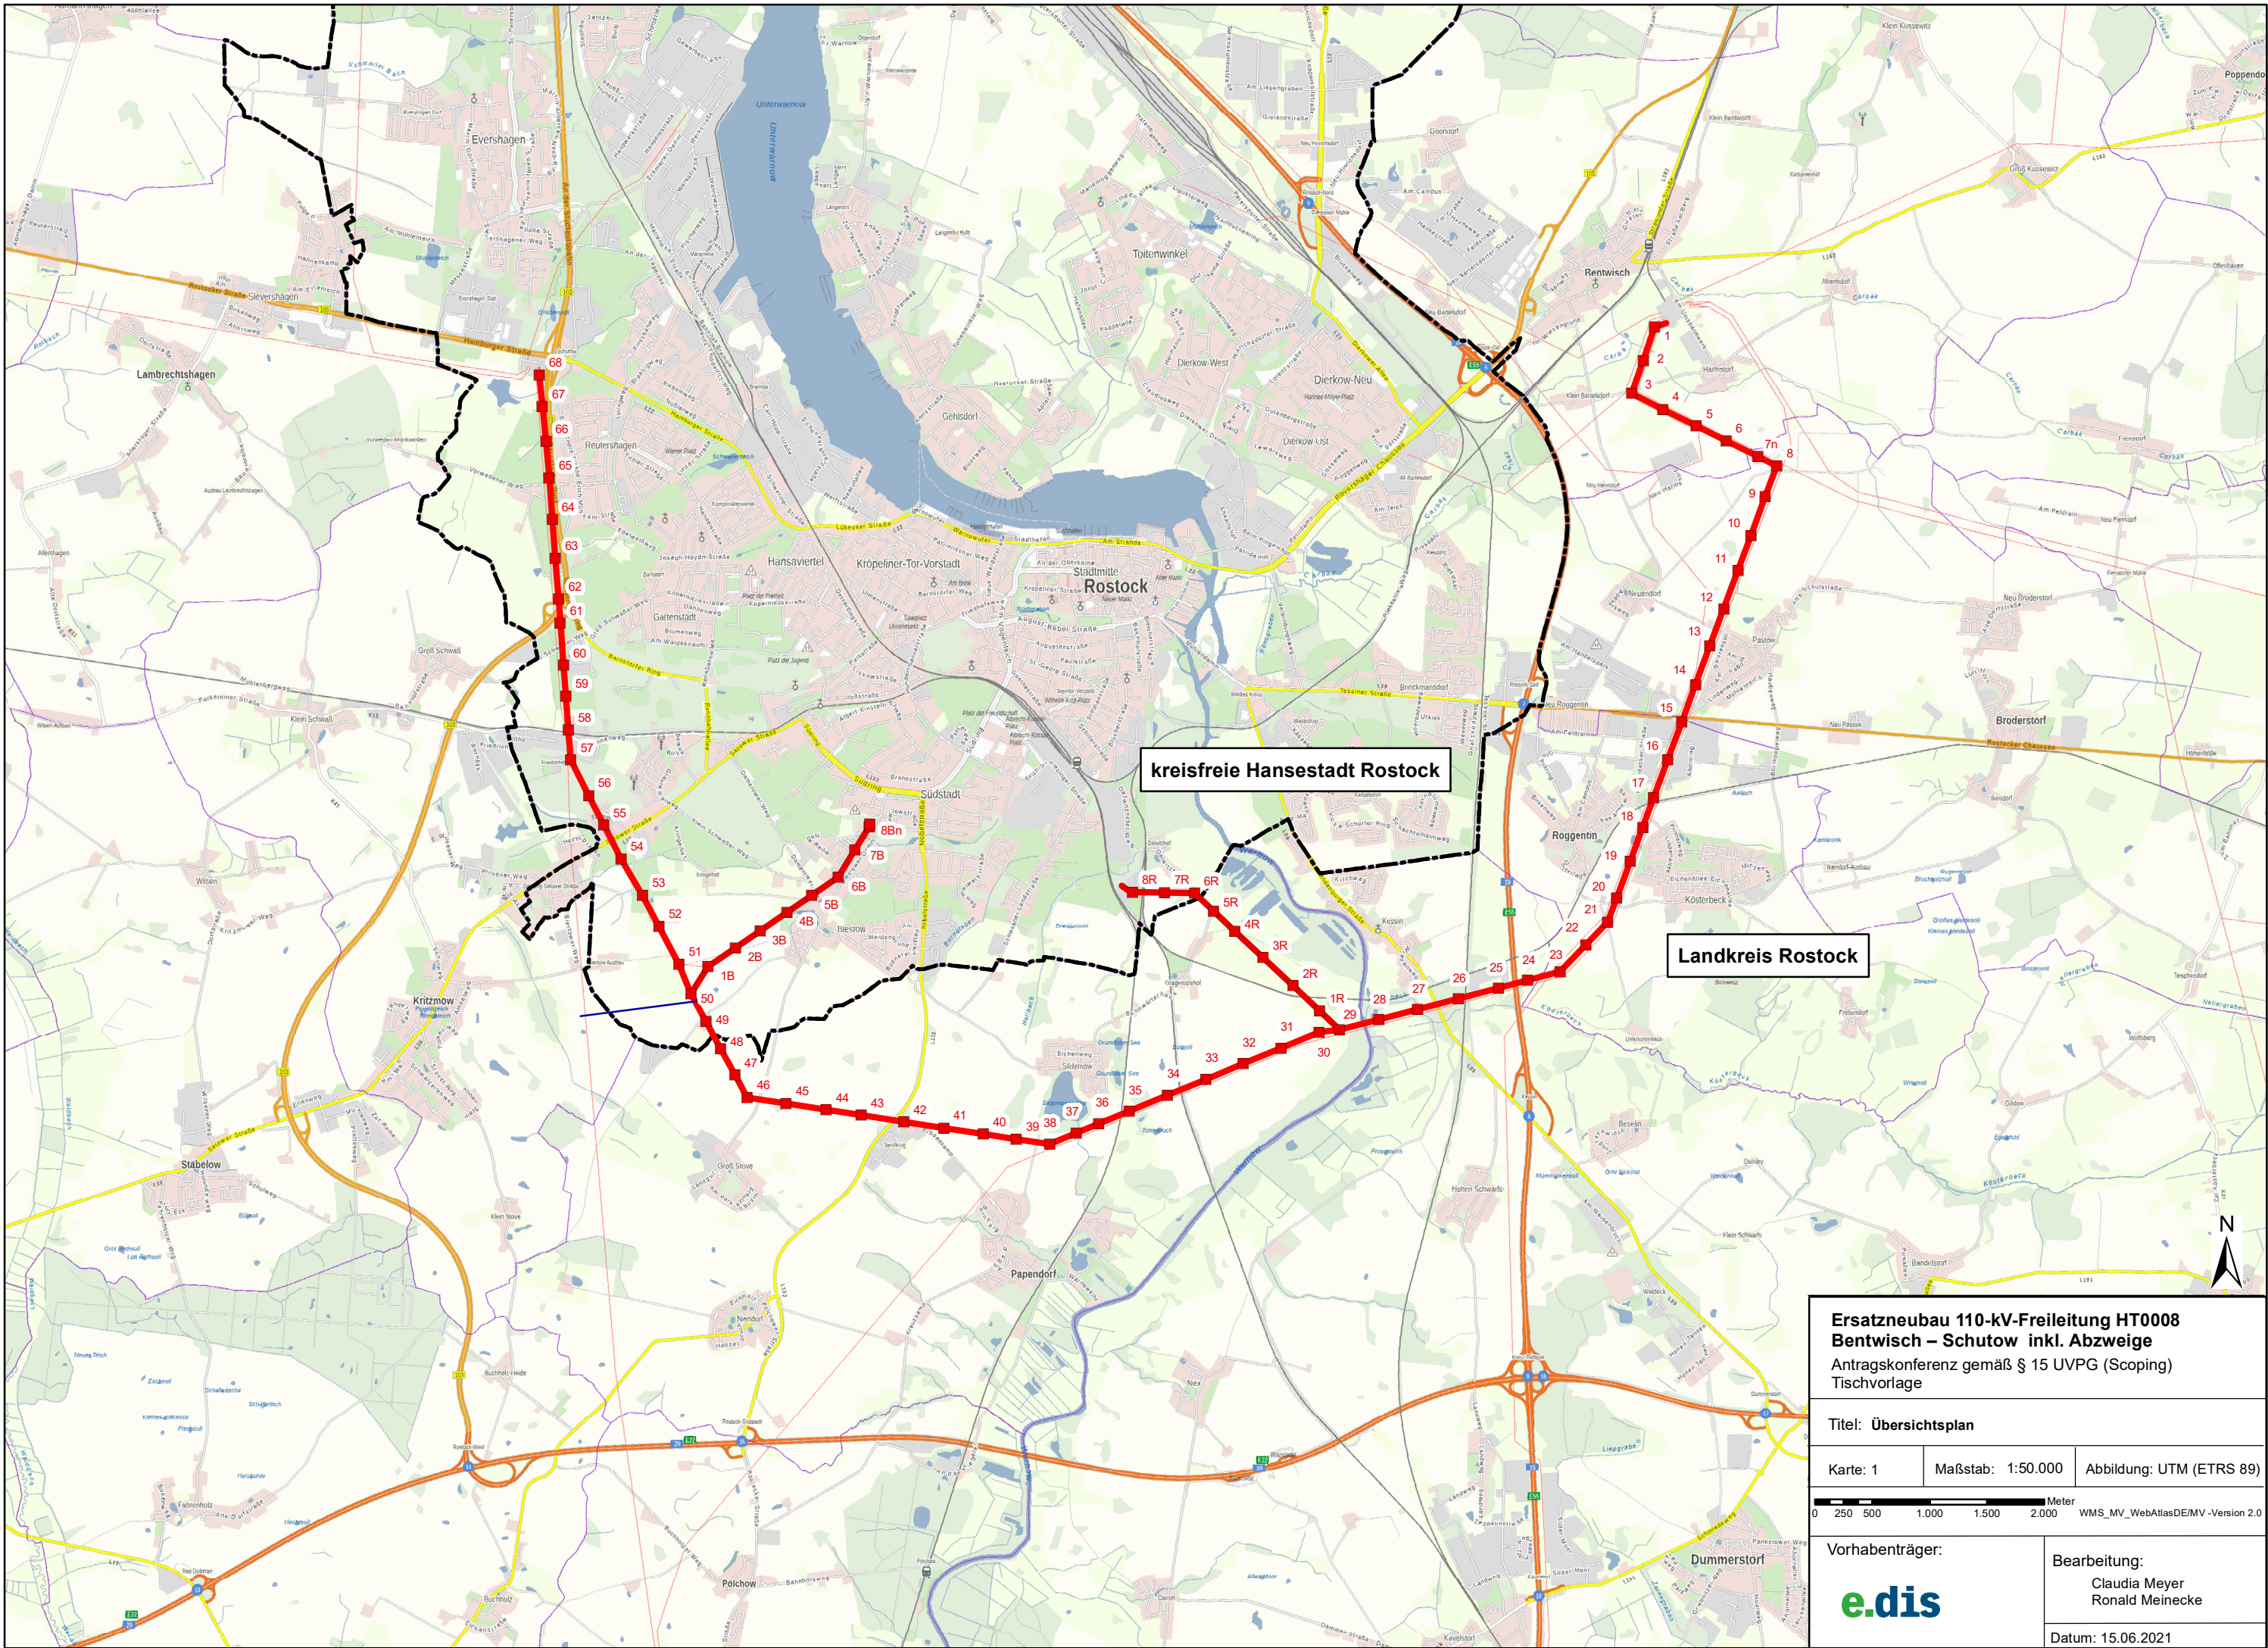

Ersatzneubau 110-kV-Freileitung HT0008
Bentwisch – Schutow inkl. Abzweige
Antragskonferenz gemäß § 15 UVPG (Scoping)
Tischvorlage

Titel: Übersichtsplan

Karte: 1

Maßstab: 1:50.000

Abbildung: UTM (ETRS 89)

02505001.0001.5002.000

Meter

WMS_MV_WebAtlasDE/MV-Version 2.0

Vorhabenträger:

Bearbeitung:

Claudia Meyer
Ronald Meinecke

Datum: 15.06.2021